

Prüfbericht: Korngrößenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **RZO Volketswil**

Auftrag-Nr.: **0722-11-19**

Auftraggeber: **RZO AG Recycling Züri Oberland**

Labor-Nr.: **12103/11**

Bezeichnung der Probe: **RC-Betongranulatgemisch 0/45**

Datum Probenahme: **13.12.2011**

Ort der Probenahme: **Depot RZO Volketswil**

Eingangsdatum: **13.12.2011**

Probenahme durch: **Consultest AG**

Prüfdatum: **14.12.2011**

Anteil < 0.063 mm: **3.4 Masse-%**


Frostbeständigkeit: **ist nachzuweisen**

SN 670 119-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Korngrößenverteilungsbereich **0/45** SN 670 119-NA

Prüfsieb/ Korn-Ø [mm]	Durchgang [Masse-%]
90	
63	100.0
45	94.5
31.5	82.4
22.4	74.0
16	64.5
11.2	53.6
8	44.3
5.6	35.5
4	30.0
2	21.9
1	16.0
0.5	11.7
0.25	7.7
0.125	5.1
0.063	3.4

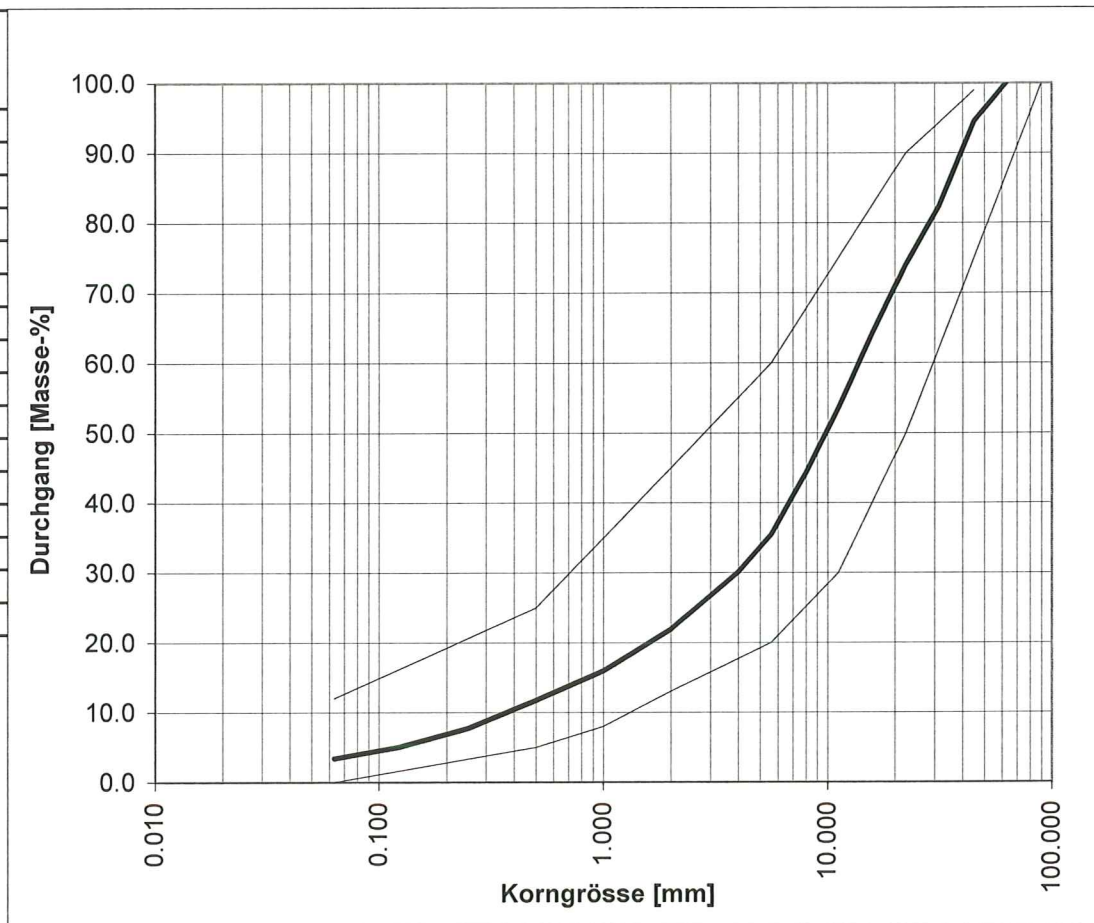

Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
15.12.2011 *D. Niederj*